

کد مدرک :



شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

کد کالا :

تاریخ ویرایش : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳


شماره ویرایش : ۲

شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی

نام کالا : جلوبر کابل خودنگهدار ۸۰ cm

صفحه : ۱

محل سوراخ دوم برای نصب پیچ دم خوک

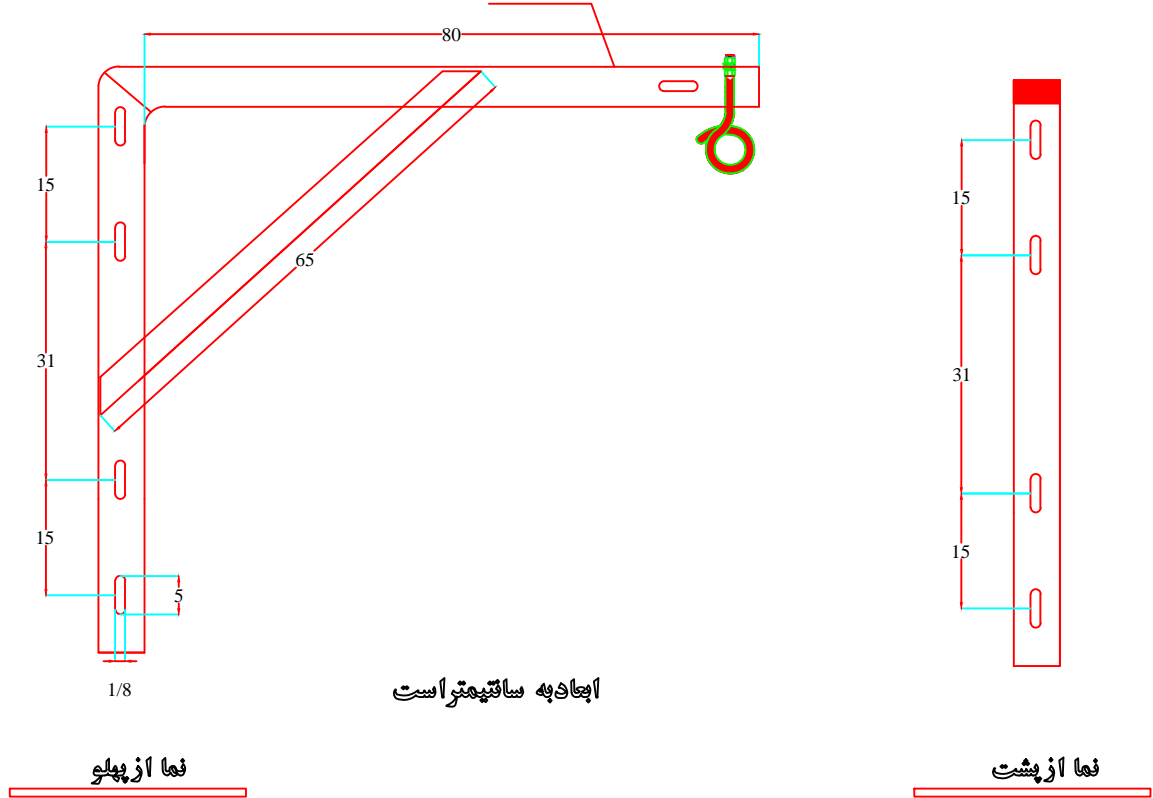

ابعاد به سانتیمتر است

مشخصات فنی :

- ۱) کلیه قطعات گالوانیزه گرم باشد. ضخامت پوشش گالوانیزه حداقل ۸۰ میکرون باشد.
- ۲) نبشی دارای ابعاد ۶۰×۶۰×۶ میلیمتر است. نبشی حائل نمره ۵ در نظر گرفته شود.
- ۳) سوراخکاری جانبی براکت مطابق مشخصات داده شده اجرا گردد.
- ۴) پیچ دم خوک نمره ۱۶ با پوشش گالوانیزه و به طول ۱۵ سانتیمتر با مهره به جلوبر نصب گردد.
- ۵) استفاده از دو عدد واشر فرفری مرغوب با ضخامت حداقل ۲ میلی متر برای پیچ و مهره الزامی است.
- ۶) جوشکاری فقط با جوش CO2 مورد تایید است.
- ۷) یک سوراخ اضافی برای نصب پیچ دم خوک به فاصله ۱۵ سانتی متر از سوراخ مشخص شده در نظر گرفته شود.
- ۸) جلوبرها به صورت چپ و راست به تعداد مساوی ساخته شود.

تایید :

تصویب :

ترسیم :