

کد مدرک :



شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

کد کالا :

تاریخ ویرایش : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳


شماره ویرایش : ۲

شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی

نام کالا : جلوپر کابل خودنگهدار cm ۶۰

صفحه : ۱

محل سوراخ دوم برای نصب پیچ ۴۵ خوک

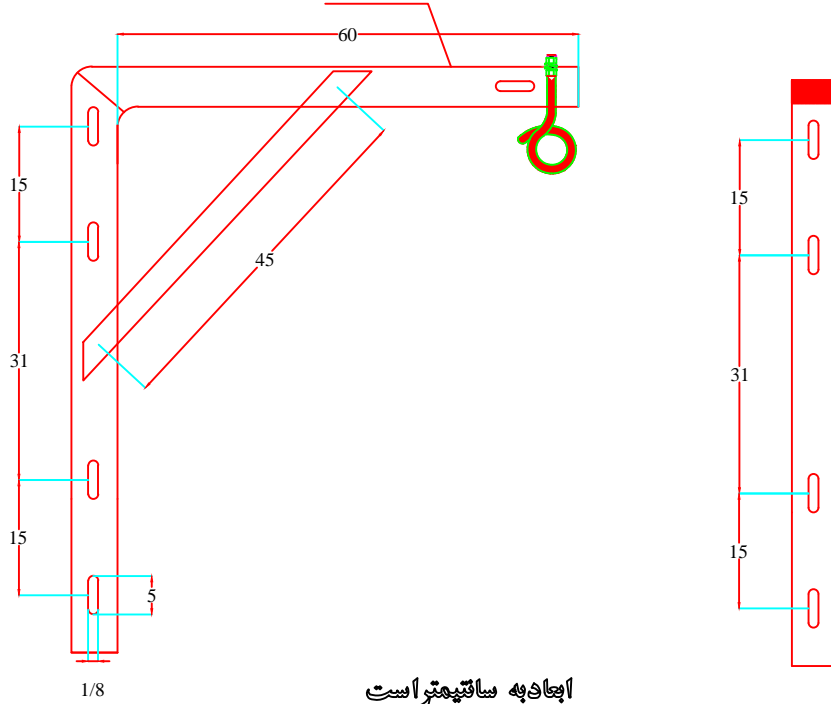

نمای از پهلو

نمای از پشت

مشخصات فنی :

- ۱) کلیه قطعات گالوانیزه گرم باشد. ضخامت پوششی گالوانیزه حداقل ۸۰ میکرون باشد.
- ۲) نبشی دارای ابعاد ۶×۶×۶ میلیمتر است. نبشی حائل نمره ۵ در نظر گرفته شود.
- ۳) سوراخکاری جانبی پراکت مطابق مشخصات داده شده اجرا گردد.
- ۴) پیچ ۴۵ خوک نمره ۱۶ با پوششی گالوانیزه و به طول ۱۵ سانتیمتر با مهره به جلوپر نصب گردد.
- ۵) استفاده از دو عدد واشر فرفری مرغوب با ضخامت حداقل ۲ میلی متر برای پیچ و مهره الزامی است.
- ۶) جوشکاری فقط با جوش CO2 مورد تایید است.
- ۷) یک سوراخ اضافی برای نصب پیچ ۴۵ خوک به فاصله ۱۵ سانتی متر از سوراخ مشخصی شده در نظر گرفته شود.
- ۸) جلوپرها به صورت چپ و راست به تعداد مساوی ساخته شود.

تایید :

تصویب :

ترسیم :