

تاریخ ویرایش: ۱۳۸۷/۸/۶

شماره ویرایش: ۳

صفحه: ۱




شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی


کد مدرک:

کد کالا:


پایه راسی تپری جهت
مقره سیلیکونی



نما از پایین

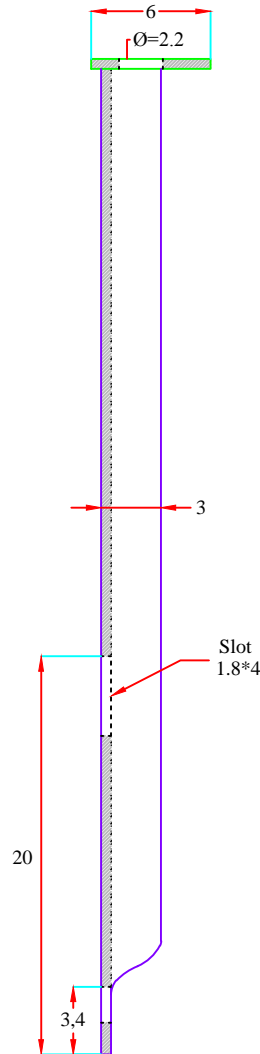

نما از پهلو

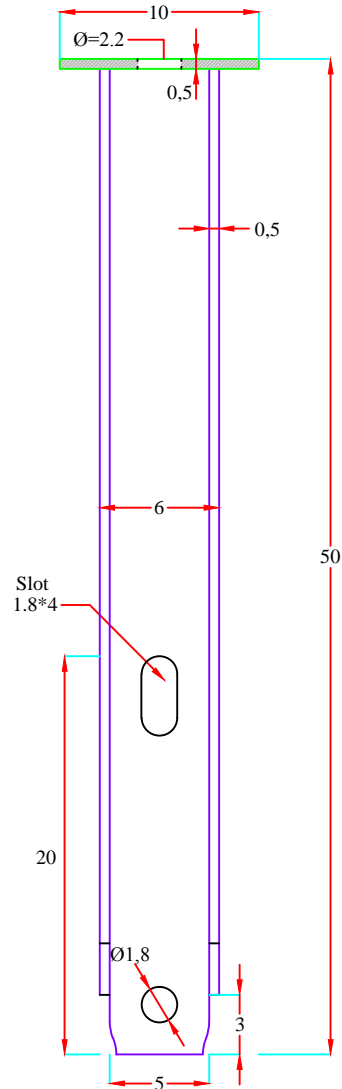

نما از روبرو

توجه:

- ۱- گالوانیزه از نوع گرم باشد.
- ۲- ضخامت ورق ۵ میلیمتر.
- ۳- اندازه ها به سانتیمتر می باشد.
- ۴- محل اتصال صفحه به بدنه با جوشی یکنواخت و کامل انجام شود.
- ۵- جوشی کاری صفحه به پایه باید به صورت سراسری در دووجه داخلی و بیرونی انجام شود.
- ۶- ورق روی پایه باید کاملاً مسطح باشد.
- ۷- جوشکاری ها فقط با جوشی CO2 مورد تأیید است.

تأیید:

تصویب:

ترسیم: